



דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון



אוגוסט 2022


ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: איתן צנטנר
בתמונה דיגום נחל קישון בתחנת מורד מאגר כפר ברוך



תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון רציף האבן עומק	קישון רציף האבן	קישון גשר יוליוס סימון עומק	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות עומק	קישון גשר ההסתדרות	קישון הר הגבס עומק	קישון הר הגבס	קישון גשר אירי יגור	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון מורד מאגר כפר ברוך	יחידות	10 אוגוסט 2022
	-	47.53	-	34.59	-	24.44	-	5.32	3.54	3.61	4.36	mS/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
10	2.10	1.10	1.20	1.20	2.10	0.90	1.90	0.90	1.30	3.60	3.80	mg/L	צריכת חמצן ביוכימית-BOD
7-9	-	8.25	-	8.57	-	8.34	-	7.98	8.18	8.25	8.15	pH units	ערך הגבה (pH)
2.5 (תלוי pH)	0.00	0.14	0.14	0.00	0.48	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.83	mg/L	אמוניה כ-N
0.1	0.00	0.00	0.16	0.23	0.14	0.15	0.53	1.24	1.50	1.56	1.67	mg/L	זרחן זרחי כ-P
קטן מ-60	-	112.6	-	176.4	-	136.0	-	49.6	70.8	78.3	72.7	%	חמצן מומס אחוז רוויה
10	1.51	2.22	2.66	3.76	3.61	5.11	6.38	12.10	12.51	13.88	17.30	mg/L	חנקן כללי כ-N
	0.00	0.41	0.26	1.01	0.38	2.31	0.95	9.55	9.67	11.74	14.19	mg/L	חנקן ניטראט כ-N
	-	29.50	-	28.94	-	29.22	-	27.50	27.83	27.61	25.67	°C	טמפרטורה
	20,208	14,977	19,723	11,941	17,465	7,307	12,328	1,335	810	872	1,116	mg/L	כלורידים
1,000	310	65,000	110	1,800	290	250	1,700	2,800	7,600	4,500	1,200	cfu/100ml	חיידקים קוליפורמים
400	40	60	0	0	10	90	60	360	-	-	-	cfu/100ml	אנטרוקוק/סטרפטוקוק צואתיים
400	90	150	0	90	10	80	190	1,400	2,000	1,500	180	cfu/100ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	-	2.12	-	9.48	-	12.68	-	21.67	67.56	52.47	132.44	NTU	עכירות

"- לא נמדד

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

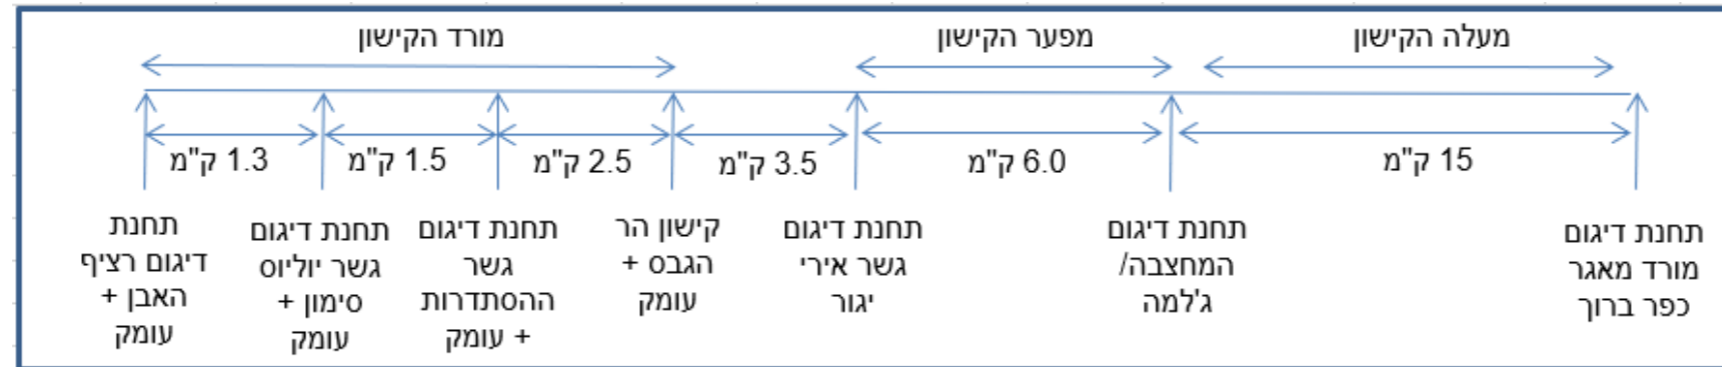

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

