




דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

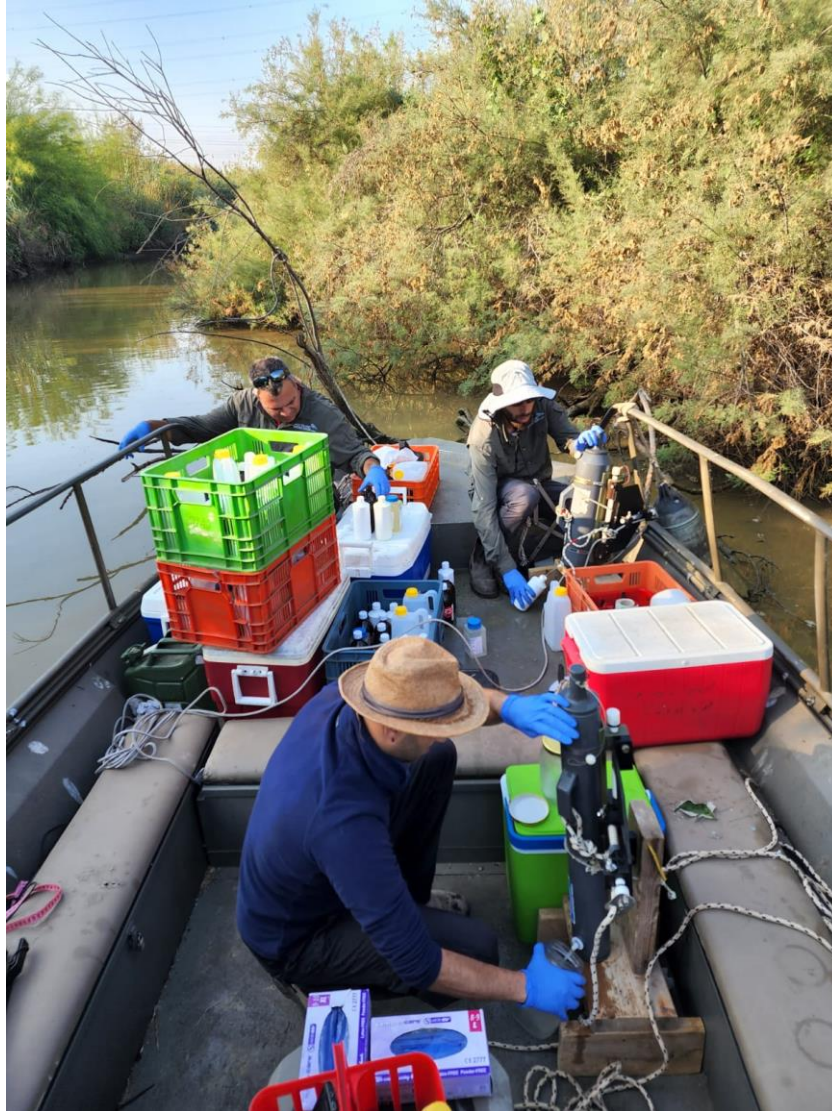

ספטמבר 2022

ריכז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: איתן צנטנר
בתמונה דיגום הקישון בתחנת הר הגבס




שומרים על הנחל בשבילך

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון רציף האבן עומק	קישון רציף האבן	קישון גשר יוליוס סימון עומק	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות עומק	קישון גשר ההסתדרות	קישון הר הגבס עומק	קישון הר הגבס	קישון גשר אירי יגור	קישון תחנת המחצבה (גלמה)	קישון מורד מאגר כפר ברוך	יחידות	13 ספטמבר 2022
	-	45.44	-	43.15	-	30.21	-	6.89	3.72	3.54	4.17	mS/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
10	3.10	2.90	0.00	2.10	2.50	9.80	5.30	5.40	8.90	9.30	3.10	mg/L	צריכת חמצן ביוכימית-BOD
7-9	-	8.44	-	8.40	-	8.30	-	8.21	8.47	8.46	8.18	pH units	ערך הגבה (pH)
2.5 (תלוי pH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.21	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	mg/L	אמוניה כ-N
0.1	0.14	0.21	0.23	0.76	20.30	0.39	0.28	0.44	1.59	1.39	1.25	mg/L	זרחן זרחה כ-P
קטן מ-60	-	141.4	-	131.0	-	98.3	-	45.8	77.5	98.9	77.1	%	חמצן מומס אחוז רוויה
10	1.81	3.91	3.58	4.72	3.40	6.63	5.21	12.52	11.21	14.26	12.97	mg/L	חנקן כללי כ-N
	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	1.61	0.63	8.44	8.08	9.52	9.34	mg/L	חנקן ניטראט כ-N
	-	28.78	-	29.28	-	28.61	-	25.89	25.39	26.06	23.56	°C	טמפרטורה
	17,764	16,732	18,558	14,336	20,202	9,378	14,316	1,629	927	825	1,060	mg/L	כלורידים
1,000	1,900	16,732	1,400	790	640	650	1,700	1,500	11,000	5,700	1,400	cfu/100ml	חיידקים קוליפורמים
400	20	20	50	120	20	60	120	350	-	-	-	cfu/100ml	אנטרוקוק/סטרפטוקוק צואתיים
400	400	630	520	450	50	70	320	1,000	2,100	5,100	4,200	cfu/100ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	-	4.51	-	11.61	-	17.05	-	43.91	58.35	75.26	122.63	NTU	עכירות

"- לא נמדד

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

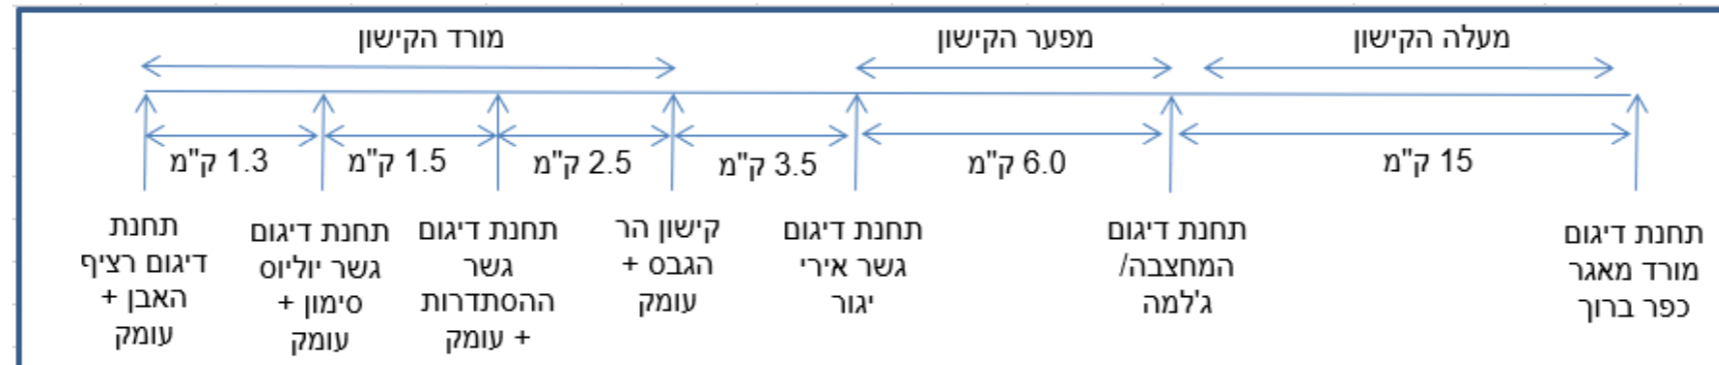

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

