




דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

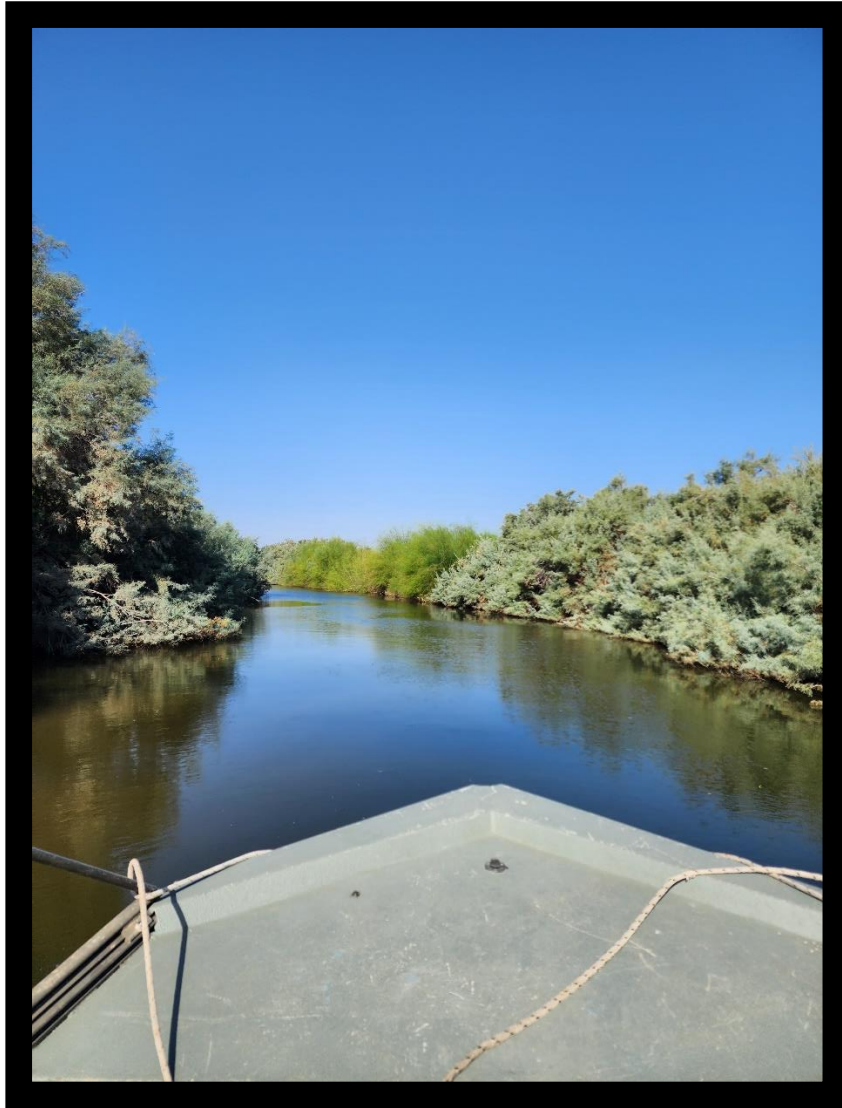

אוקטובר 2023


ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה מורד נחל הקישון



שומרים על הנחל בשבילך

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	יחידות	24.10.2023
7-9	8.27	8.27	8.27	7.93	8.22	8.1	8.4	ph units	ערך הגבה (pH)
קטן מ-60	52.5	89.2	50	6.1	89.8	50.6	62.7	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	23.034	26.011	19.773	24.84	25.055	25.218	22.835	c	טמפרטורה
	3.0342	46.8673	3.4113	20.9666	36.8997	35.094	3.2065	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	38.31	0.68	258.29	6.84	4.53	5.89	60.82	NTU	עכירות

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

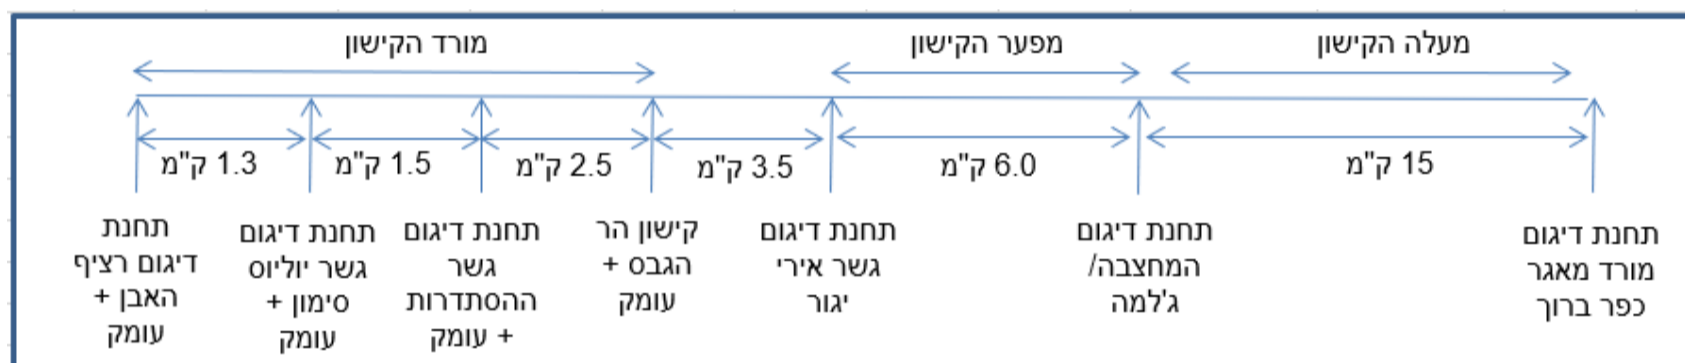

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

