




## דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

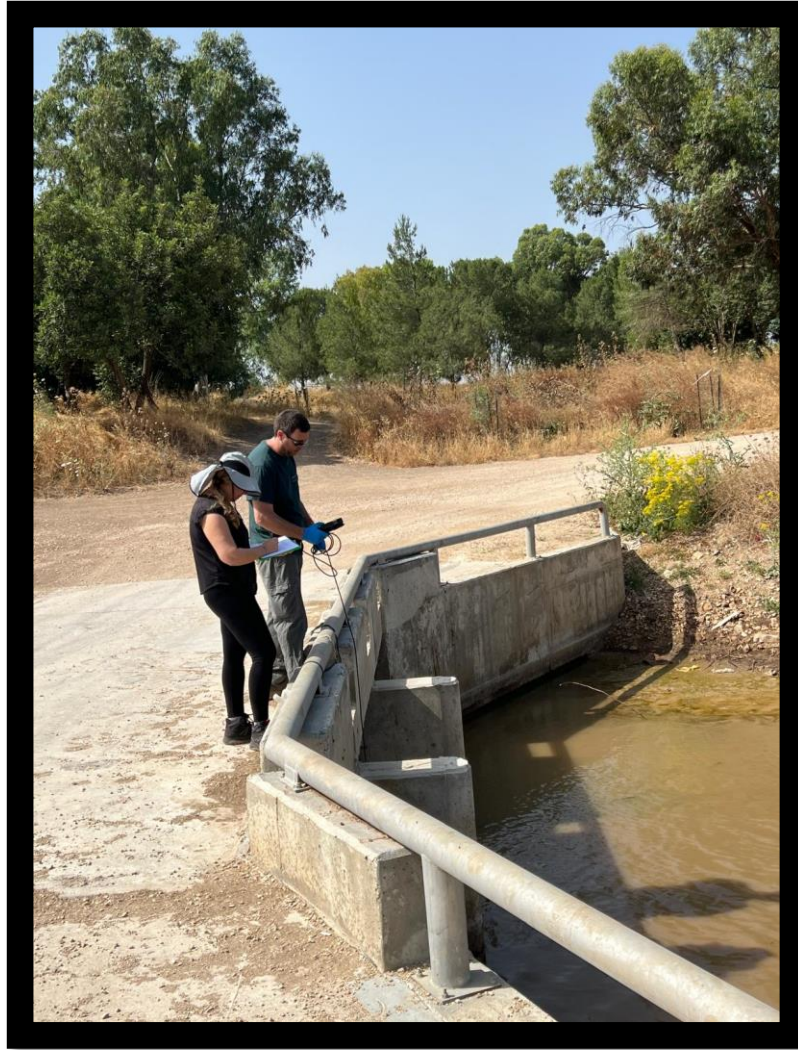


**מאי 2024**

ריכוז נתונים: נמרוד אבני  
עריכה: מעיין ציון  
בתמונה דיגום בנחל הקישון במורד מאגר כפר ברוך

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מעגנת הדייג	מורד נחל סעדיה	יחידות	25/06/2024
7-9	8.11	8.12	8.02	8.09	7.85	7.87	7.99	8.2	7.44	ph units	ערך הגבה (pH)
10	2.1	---	2.3	1.4	0.6	0.6	1.3	---	---	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	854.2	10104.5	1157.28	654.21	6695.57	6985.18	961.24	12098.36	917.82	mg/L	כלורידים
1,000	28000	5600	7700	35000	3200	2300	250000	1800	120000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		210		320	130	670		40	2300	cfu/100 ml	אנטרוקוקוס/סטרפטוקוק צואתיים
400	7200	520	1400	7800	2700	1000	3100	120	2200	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	18	2.71	19.94	14.75	5.59	5.51	17.4	1.83	4.19	mg/L	חנקן ניטראט כ-N
0.1	0.92	0.1	1.32	0.67	0.25	0.23	1.23	0.91	0	mg/L	זרחן כ-P
10	19.63	4.01	22.9	16.38	6.73	6.66	18.45	2.93	5.24	mg/L	חנקן כללי כ-N
קטן מ-60	87.1	120.5	84.3	59.5	66.3	55.6	77.1	170.1	75	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	24.61	25	23.06	23.94	25.17	25.06	24.94	25.78	22.94	c	טמפרטורה
	3.6055	35.0588	4.4558	2.9351	20.7384	20.196	3.7248	34.4826	3.6171	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	87.53	2.84	303.94	34.32	6.91	7.3	82.21	4.05	20.55	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ-N

\* חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

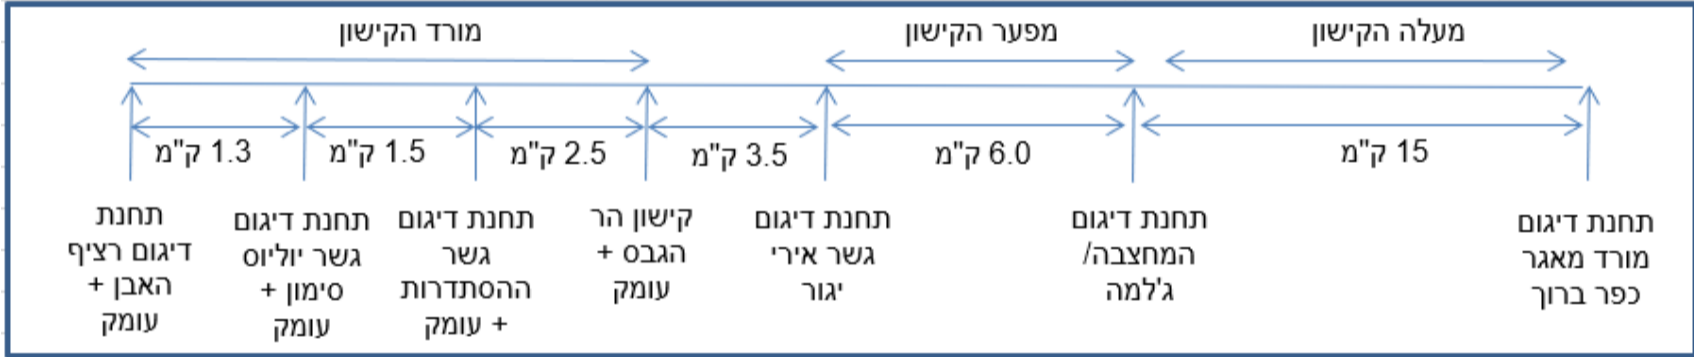



## מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

