



דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון




דצמבר 2024

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה דיגום במעיין עין סודות סמוך לקישון

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	22/05/2024
7-9	8.38	8.35	8.29	8.42	8.19	8.21	8.41	8.25	ph units	ערך הגבה (pH)
10	0.8	<LOQ [0.5]	1	<LOQ [0.5]	<LOQ [0.5]	0.9	<LOQ [0.5]	<LOQ [0.5]	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	939.1	19170.36	1081.79	1936.97	16292.01	12049.43	807.46	686.88	mg/L	כלורידים
1,000	55000	1200	72000	15000	3000	2100	23000	77000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		70		770	130	120			cfu/100 ml	אנטרוקוקוס/סטריפטוקוק צואתיים
400	1100	90	14000	960	280	300	1800	1200	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	17.61	0.52	14.17	13.04	1.64	2.45	17.08	3.76	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	2.08	<LOQ [0.1]	2.44	1.28	0.13	0.32	1.81	0.16	mg/L	זרחן זרחה כ- P
10	18.83	0.89	21.76	14.27	2.37	3.15	17.86	4.36	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	87	93	85.7	71	85.8	69.4	88.3	84.1	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	10.94	17.83	9.94	12.17	19.89	16.22	11.22	17.5	c	טמפרטורה
	3.469	52.1902	3.7828	8.246	55.2823	39.0315	3.411	2.7084	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	53.68	1.18	138.93	43.77	8.29	4.09	69.31	26.45	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	3.71	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	0.2	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

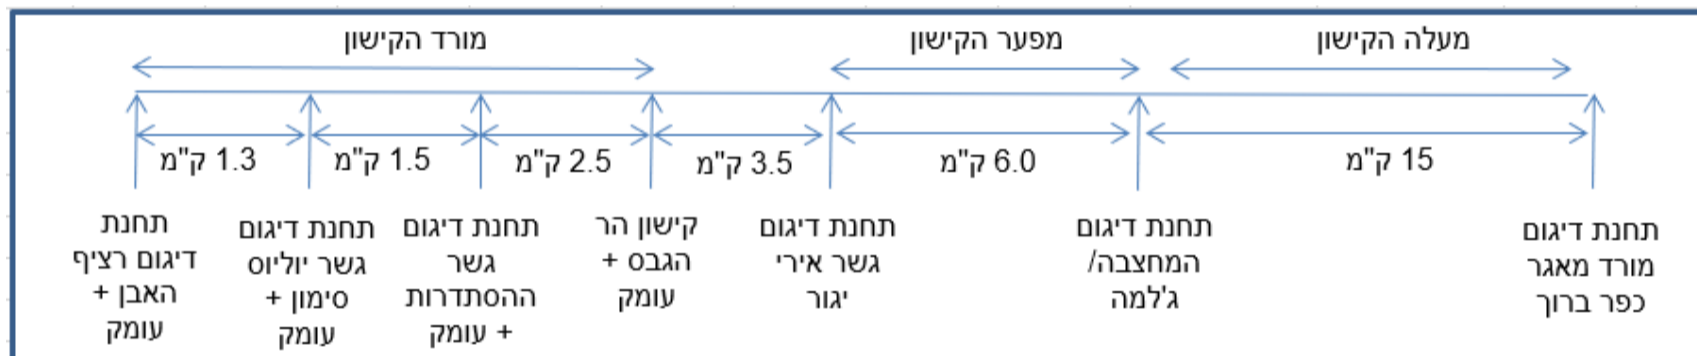

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

