


דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

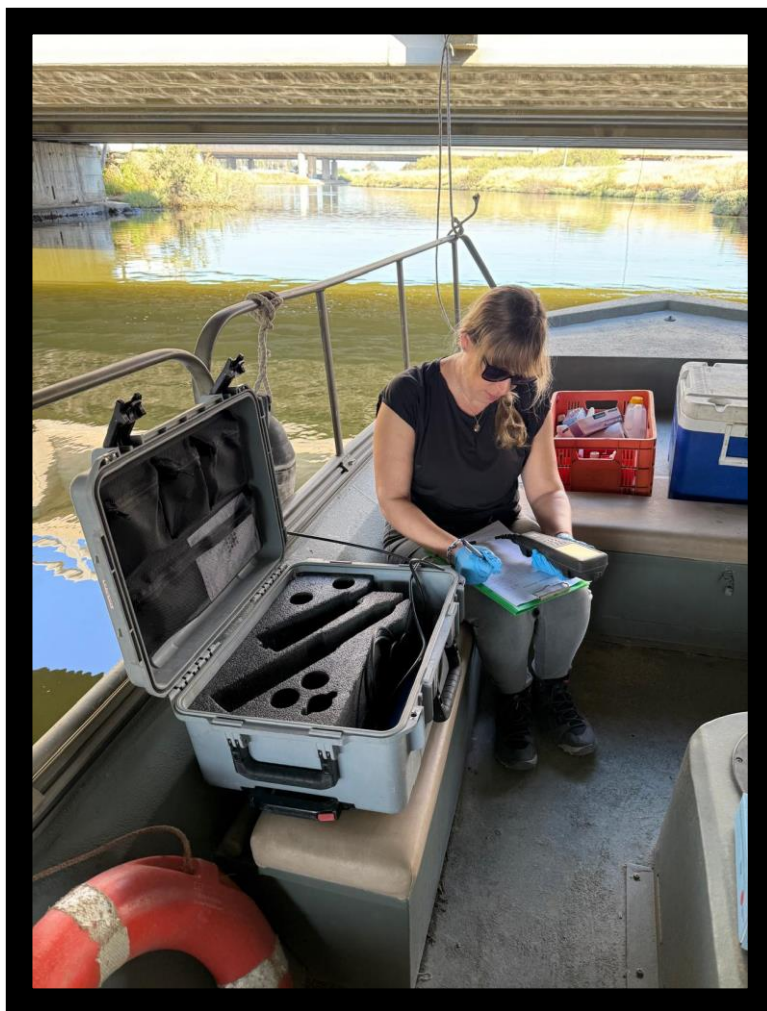

מרץ 2025

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה דיגום ים הסירה במורד נחל קישון

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	22/05/2024
7-9	8.46		8.48	8.52	8.59	8.48	8.42	8.23	ph units	ערך הגבה (pH)
10	2.26	2.66	0.64	2.93	3.74	3.29	2.62	0.56	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	415.79	6909.75	399.79	438.17	3184.66	2198.09	448.78	579.74	mg/L	כלורידים
1,000	12000	32000	16000	11000	39000	33000	14000	130000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		200		450	790	1100			cfu/100 ml	אנטרוקוק/סטריפטוקוק צואתיים
400	1800	1900	3300	1800	4900	6400	1600	540	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	10.04	3.89	9.11	11.39	7.55	8.76	10.9	3.81	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	3.34	0.86	2.8	3.02	1.86		3.38	0.31	mg/L	זרחן זרחה כ- P
10	29.28	13.72	25.92	22.8	19.01	23.05	27.86	7.68	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	59		84.3	54.2	54.3	46	44.6	79.5	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	14.16		15.05	14.22	14.55	14	14.61	19.22	c	טמפרטורה
	2.2155		2.0454	2.3035	11700.7	8.4215	2.2583	2.6965	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	45.77		51.31	48.24	25.77	34.09	51.81	15.74	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	10.79	4.6	8.39	9.69	6.12	8.11	9.55	0.13	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

