



דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון




אפריל 2025

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה ניטור בנחל קישון במורד מאגר כפר ברוך

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	
7-9	12.8	12.49	12.82	12.39	12.68		13.03	12.04	ph units	ערך הגבה (pH)
10	7.5	6.45	10.32	6.33	3.74	7.2	2.6	0.75	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	904.03	16374.17	1175.97	2575.36	3184.66	7628.46	815.27	6169.14	mg/L	כלורידים
1,000	7000	6800	3900	76000	39000	1200	140000	87000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		20		570	790	30			cfu/100 ml	אנטרוקוק/סטרפטוקוק צואתיים
400	1700	70	500	12000	4900	90	51000	4800	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	15.61	0.39	15.86	12.93	7.55	4.14	13.93	3.78	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	2.02	0.11	1.76	1.62	1.86	0.4	2.18	0.32	mg/L	זרחן זרחה כ- P
10	18.34	4.13	22.71	15.4	19.01	8.91	18.71	4.49	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	60.3	156.3	77.3	48.5	187.3		42.6	94	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	21.01	21.604	20.613	19.576	22.682		19.917	22.09	c	טמפרטורה
	3.7864	52.4101	4.4891	4.7702	45.0329		3.8363	2.7008	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	71.5	1.85	279.62	45.56	1.53		93.89	10.87	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	0.34	<LOQ [0.1]	0.62	<LOQ [0.1]	6.12	<LOQ [0.1]	0.34	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

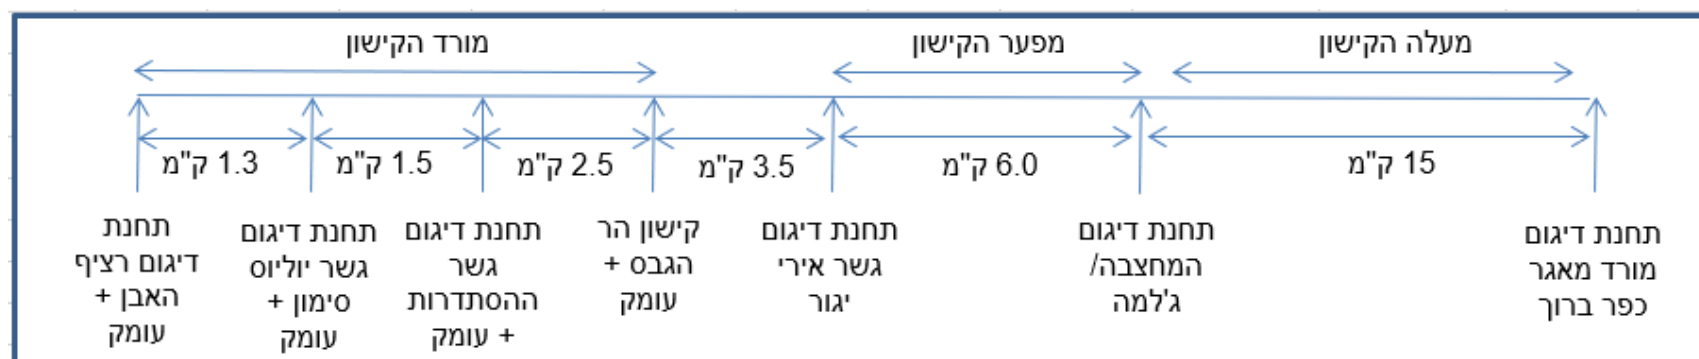

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

