

דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון




יוני 2025

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה ניטור בנחל קישון במורד מאגר כפר ברוך

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	
7-9	8.18	8.14	8.08	7.9	8.48	8.33	8.1	7.83	ph units	ערך הגבה (pH)
10	2.4	3.5	2.16	1.8	8.3	6.8	2.5	0.8	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	1067.34	16227.86	431.85	2772.84	11182.61	10251.23	1104.15	605.93	mg/L	כלורידים
1,000	13000	560	3200	1800	640	700	6300	52000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		30		370	10	30			cfu/100 ml	אנטרוקוק/סטרפטוקוק צואתיים
400	4800	80	1400	520	20	50	3500	7800	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	10.13	<0.20	4.57	4.02	0.37	0.44	7.12	3.63	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	0.89	0.12	0.8	0.93	0.25	0.32	1.06	0.31	mg/L	זרחן זרחה כ- P
10	16.24	2.84	11.37	8.97	7.04	10.84	13.12	7.38	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	75.6	95	83.5	34.8	179.1	123.7	62	76.4	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	28.033	29.1	27.313	27.127	29.537	29.832	25.856	23.343	c	טמפרטורה
	4414.2	58050.7	2237.9	10338	39175.4	42808.8	4660.9	2745.2	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	43.86	2.98	93.91	12.05	9.63	10.27	112.39	7.69	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	0.14	0.14	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

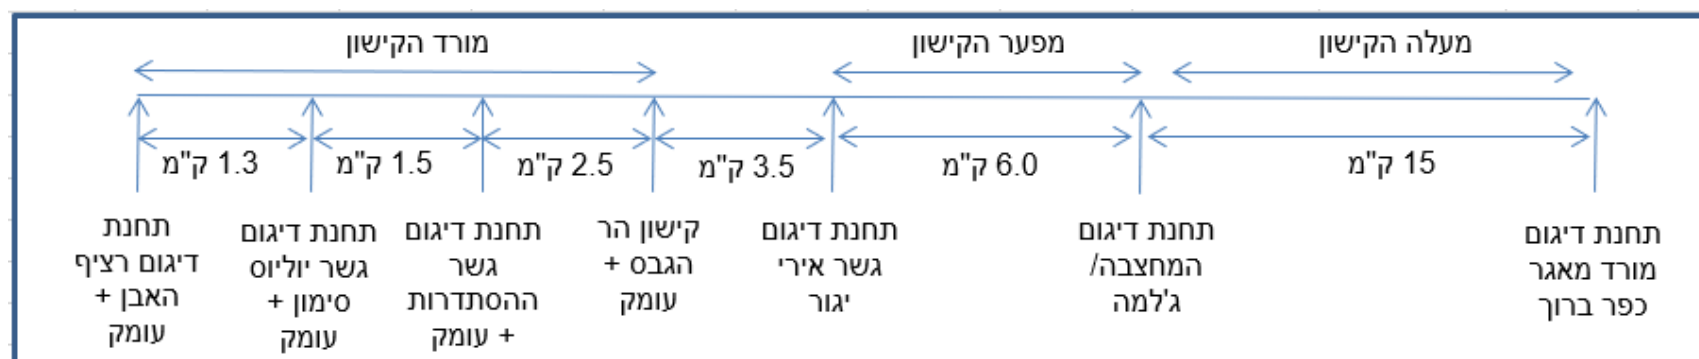

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

