




דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

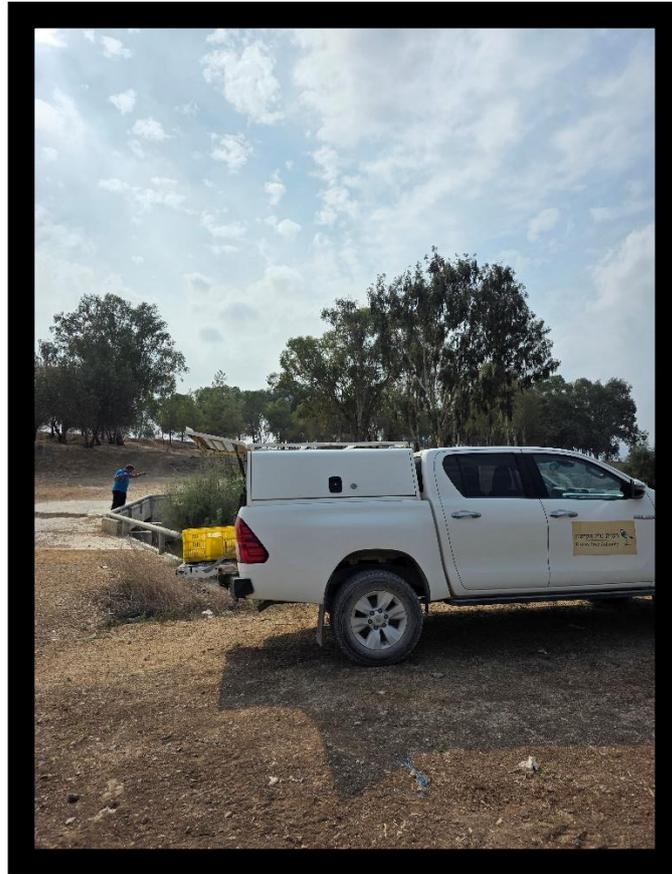


אוקטובר 2025

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה דיגום בנחל הקישון במעלה הנחל



| תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון | פתח שובר הגלים | מעגנת הדייג | קישון רציף האבן | קישון מורד מאגר כפר ברוך | קישון הר הגבס | קישון גשר יוליוס סימון | קישון גשר ההסתדרות | קישון גשר אירי יגור | קישון תחנת המחצבה (ג'למה) | מורד נחל סעדיה | יחידות | 25/06/2024 |
|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|----------------|------------|----------------------------|
| 7-9 | 8.17 | 8.21 | 8.24 | 8.33 | 8.02 | 8.35 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 7.64 | ph units | ערך הגבה (pH) |
| 10 | 1.42 | 2.03 | 2.23 | 655.57 | 4.47 | 4.01 | 1.92 | 1.11 | 1.11 | 0.72 | mg/L | BOD צריכת חמצן ביוכימית |
| | 20105.01 | 16176.92 | 18305 | 51 | 2110.69 | 12735.16 | 11843.91 | 680.84 | 698.26 | 1479.61 | mg/L | כלורידים |
| 1,000 | 110 | 7700 | 11000 | 16000 | 320000 | 16000 | 29000 | 8900 | 3800 | | cfu/100 ml | חיידקים קוליפורמים |
| 400 | 20 | <1 | 30 | | 6700 | 60 | 70 | | | | cfu/100 ml | אנטרוקוק/סטרפטוקוק צואתיים |
| 400 | 20 | 400 | 200 | 5200 | 58000 | 1000 | 900 | 3300 | 1500 | | cfu/100 ml | חיידקים קוליפורמים צואתיים |
| | <0.20 | 0.37 | 0.25 | 8.27 | 4.73 | 0.66 | 0.54 | 9.73 | 13.48 | 3.96 | mg/L | חנקן ניטראט כ- N |
| 0.1 | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | 2.96 | 0.72 | <LOQ [0.1] | 0.13 | 1.22 | 38 | <LOQ [0.1] | mg/L | זרחן זרחה כ- P |
| 10 | 7.16 | 4.07 | <LOQ [0.1] | 14.47 | 11.88 | 6.11 | 5.49 | 12.2 | 18.51 | 7.55 | mg/L | חנקן כללי כ- N |
| קטן מ- 60 | 88.2 | 96.6 | 88.7 | 73.2 | 8.5 | 103.7 | 82.4 | 69.7 | 74 | 64.4 | % | חמצן מומס אחוז רוויה |
| | 26.271 | 25.631 | 26.311 | 18.539 | 21.835 | 25.377 | 25.95 | 21.419 | 22.008 | 21.874 | c | טמפרטורה |
| | 59.04 | 51.562 | 55.387 | 2.975 | 9.649 | 41.978 | 43.359 | 3.247 | 3.218 | 5.764 | ms/cm | מוליכות חשמלית ספציפית |
| | 1.9 | 1.87 | 3.32 | 94.4 | 10.86 | 7.22 | 6.78 | 54.09 | 36 | 12.22 | NTU | עכירות |
| (תלוי PH) 2.5 | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | 0.15 | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | <LOQ [0.1] | mg/L | אמוניה כ- N |

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

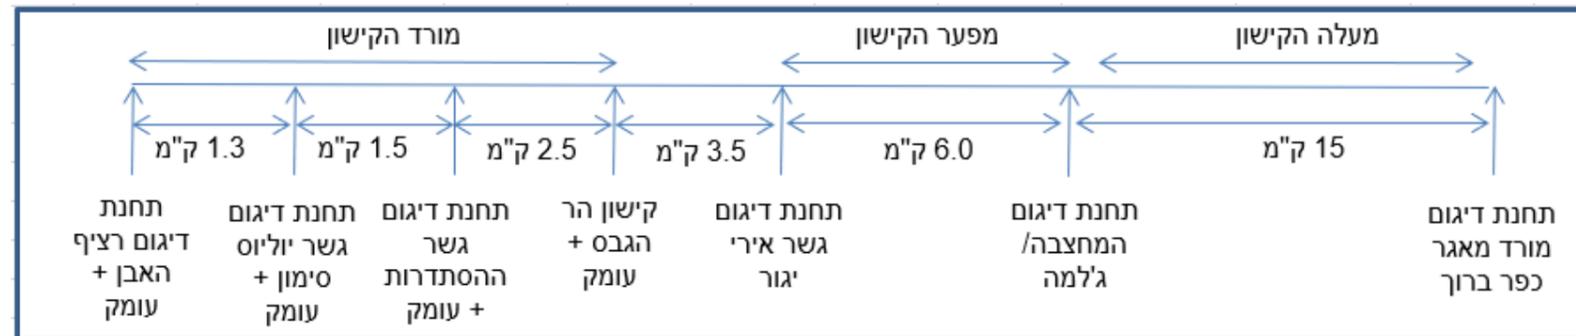

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

