




דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

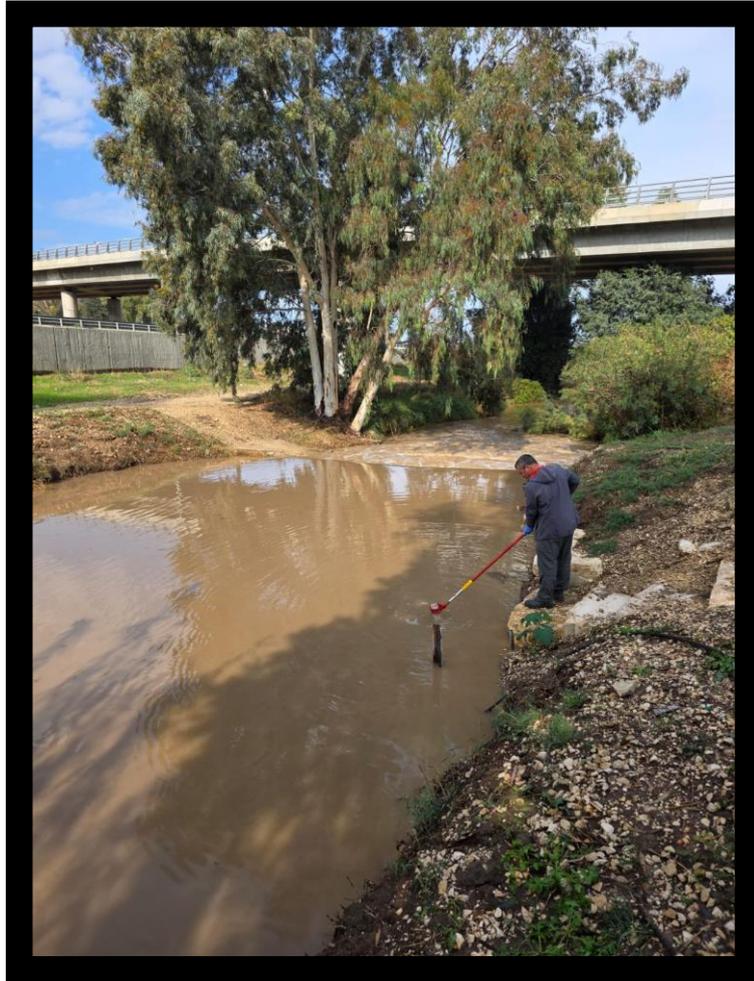


נובמבר 2025

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה: דיגום מים באזור ג'למה

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	
7-9	8.25	8.14	8.32	8.04	8.11	8.09	8.44	7.47	ph units	ערך הגבה (pH)
10	<0.50	<0.50	1.02	<0.50	1.32	0.67	0.56	<0.50	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	1034.93	19593.15	754.77	5265.59	15752.82	14552.06	898.37	5468.05	mg/L	כלורידים
1,000	3500	3500	460000	59000	6400	3600	23000	21000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		70		750	70	60			cfu/100 ml	אנטרוקוקוס/סטריפטוקוק צואתיים
400	630	310	390000	11000	390	50	4600	830	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	14.76	0.41	10.37	5.46	0.88	1.03	12.93	2.44	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	1.1	0.43	3.04	0.59	0.2	0.23	1.19	0.12	mg/L	זרחן זרחה כ- P
10	19.73	1.9	16.68	12.51	6.45	5.32	15.58	6.1	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	76.5	80.2	75.7	25.5	65.7	50.7	71.9	79.5	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	19.485	23.148	16.083	20.683	23.075	21.969	18.207	22.631	c	טמפרטורה
	3.83	48.327	3.109	18.471	43.325	40.929	3.484	15.891	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	26.4	3.27	89.93	11.73	3.87	4.71	38.17	10.1	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	<LOQ [0.1]	1.93	<LOQ [0.1]	1.72	<LOQ [0.1]	0.21	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

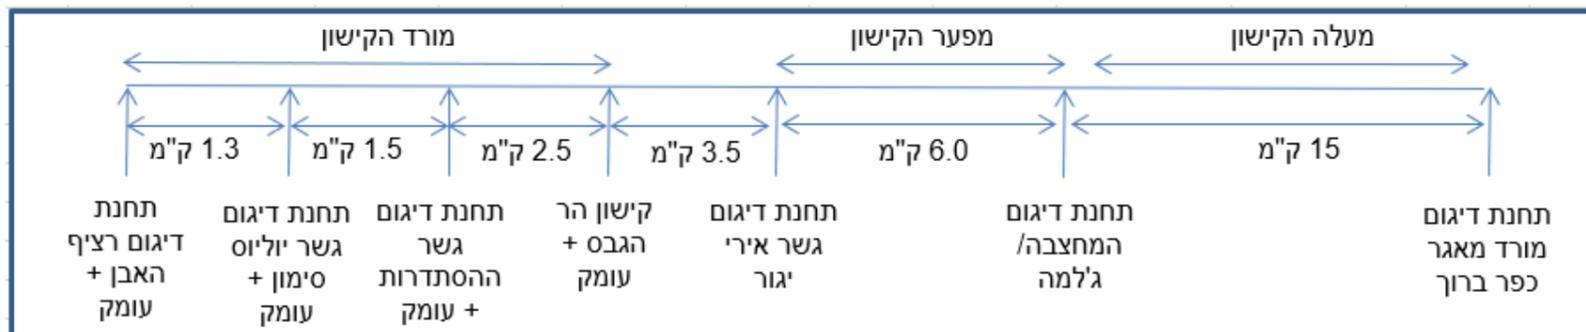

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

