



דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון




דצמבר 2025

ריכז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה: דיגום מים בפארק העמקים

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	
7-9	8.28	8.02	8.21	8.26	7.7	8.03	8.26	7.51	ph units	ערך הגבה (pH)
10	<0.50	<0.50	4.32	0.54	<0.50	1.06	<0.50	<0.50	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	829.53	18611.25	829.53	1276.2	17193.25	18788.5	879.16	5051.63	mg/L	כלורידים
1,000	200000	1200000	11000	1200000	670000	15000	14000	160000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		7100		8700	14000	420			cfu/100 ml	אנטרוקוקוס/סטריפטוקוק צואתיים
400	4300	140000	6700	130000	78000	4200	3800	840	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	11.11	<0.20	11.35	8.53	<0.20	1.33	10.27	2.11	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	2.24	0.19	3.12	2.06	0.28	0.19	2.34	0.24	mg/L	זרחן זרחה כ- P
10	18.02	3.72	19.81	15.9	3.74	6.5	15.69	5.29	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	76.3	71.5	64.6	55.9	53.4	51.8	75.7	75	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	13.29	17.666	13.102	13.141	17.003	15.9	13.435	21.607	c	טמפרטורה
	3.285	44.813	3.282	4.64	38.708	32.855	3.503	15.361	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	58.42	3.85	96.03	58.82	5.72	7.08	251.04	12.65	NTU	עכירות
(תלוי PH) 2.5	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	0.62	0.27	<LOQ [0.1]	1.03	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

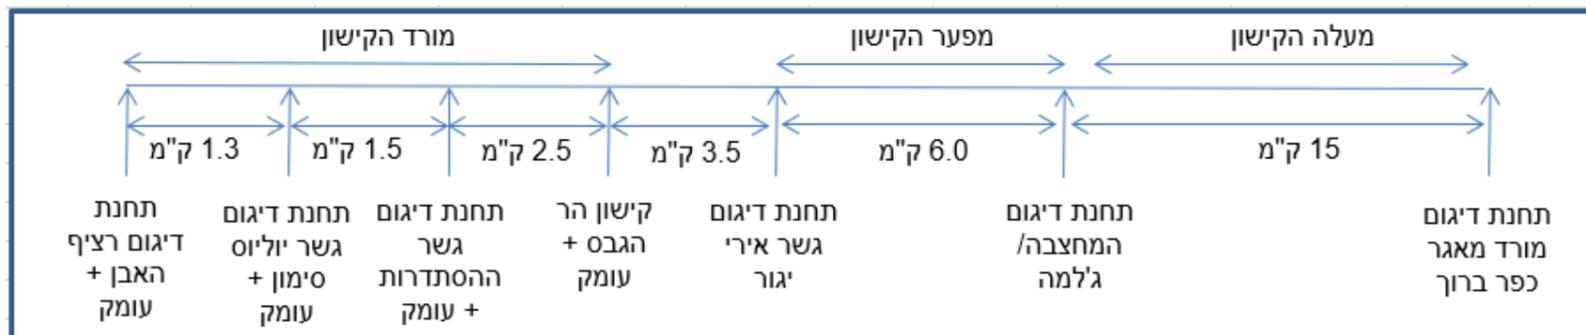

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

