


## דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

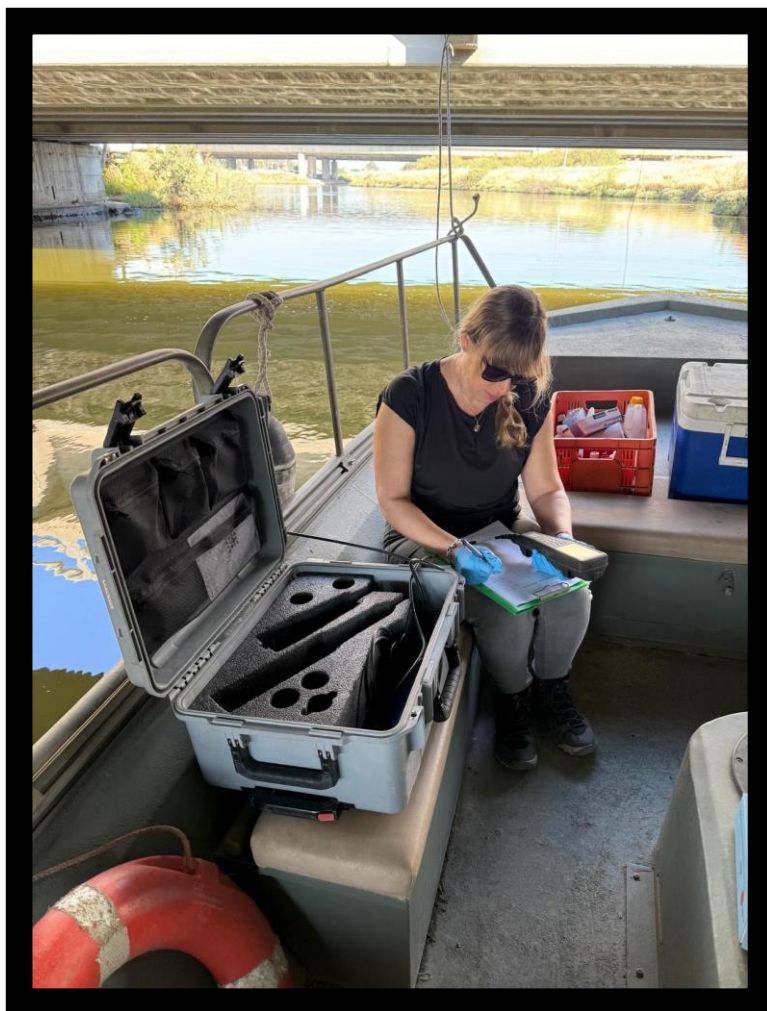


**מרץ 2025**

ריכוז נתונים: נמרוד אבני  
עריכה: מעיין ציון  
בתמונה דיגום ים הסירה במורד נחל קישון

| תקן סביבתי<br>לאיכות מי נחל<br>קישון | קישון תחנת<br>המחצבה (ג'למה) | קישון רציף<br>האבן | קישון מורד<br>מאגר כפר<br>ברוך | קישון הר<br>הגבס | קישון גשר<br>יוליוס סימון | קישון גשר<br>ההסתדרות | קישון גשר<br>אירי יגור | מורד נחל<br>סעדיה | יחידות     | 22/05/2024                 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------------|
| 7-9                                  | 8.46                         |                    | 8.48                           | 8.52             | 8.59                      | 8.48                  | 8.42                   | 8.23              | ph units   | ערך הגבה (pH)              |
| 10                                   | 2.26                         | 2.66               | 0.64                           | 2.93             | 3.74                      | 3.29                  | 2.62                   | 0.56              | mg/L       | BOD צריכת חמצן ביוכימית    |
|                                      | 415.79                       | 6909.75            | 399.79                         | 438.17           | 3184.66                   | 2198.09               | 448.78                 | 579.74            | mg/L       | כלורידים                   |
| 1,000                                | 12000                        | 32000              | 16000                          | 11000            | 39000                     | 33000                 | 14000                  | 130000            | cfu/100 ml | חיידקים קוליפורמים         |
| 400                                  |                              | 200                |                                | 450              | 790                       | 1100                  |                        |                   | cfu/100 ml | אנטרוקוק/סטרפטוקוק צואתיים |
| 400                                  | 1800                         | 1900               | 3300                           | 1800             | 4900                      | 6400                  | 1600                   | 540               | cfu/100 ml | חיידקים קוליפורמים צואתיים |
|                                      | 10.04                        | 3.89               | 9.11                           | 11.39            | 7.55                      | 8.76                  | 10.9                   | 3.81              | mg/L       | חנקן ניטראט כ- N           |
| 0.1                                  | 3.34                         | 0.86               | 2.8                            | 3.02             | 1.86                      |                       | 3.38                   | 0.31              | mg/L       | זרחן זרחה כ- P             |
| 10                                   | 29.28                        | 13.72              | 25.92                          | 22.8             | 19.01                     | 23.05                 | 27.86                  | 7.68              | mg/L       | חנקן כללי כ- N             |
| קטן מ- 60                            | 59                           |                    | 84.3                           | 54.2             | 54.3                      | 46                    | 44.6                   | 79.5              | %          | חמצן מומס אחוז רוויה       |
|                                      | 14.16                        |                    | 15.05                          | 14.22            | 14.55                     | 14                    | 14.61                  | 19.22             | c          | טמפרטורה                   |
|                                      | 2.2155                       |                    | 2.0454                         | 2.3035           | 11700.7                   | 8.4215                | 2.2583                 | 2.6965            | ms/cm      | מוליכות חשמלית ספציפית     |
|                                      | 45.77                        |                    | 51.31                          | 48.24            | 25.77                     | 34.09                 | 51.81                  | 15.74             | NTU        | עכירות                     |
| (תלוי PH) 2.5                        | 10.79                        | 4.6                | 8.39                           | 9.69             | 6.12                      | 8.11                  | 9.55                   | 0.13              | mg/L       | אמוניה כ- N                |

\*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

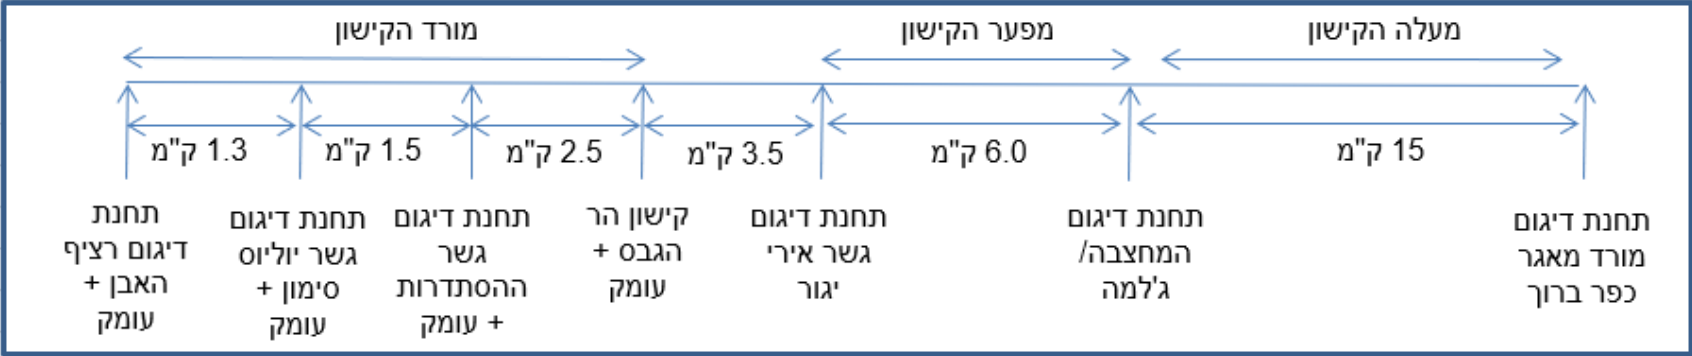



# נגישות: גרסת טקסט לטבלת נתוני איכות המים (מקור: תמונה בעמוד 2)

## נספח

מידה, שם הפרמטר, ולאחריו הערכים שנמדדו בכל תחנת דיגום (מדגם מיום 22/05/2024), ולבסוף התקן הסביבתי הרלוונטי (אם קיים).  
כתמונה ואינה קריאה על ידי קוראי מסך. להלן תוכן הטבלה כטקסט אמיתי, נגזר מתוך הנתונים הגלומים בתמונה, שורה לפי שורה: יחידת  
הטבלה בעמוד 2 של המסמך המקורי מוטמעת

תאריך דיגום: 22/05/2024

סימון | קישון הר הגבס | קישון מורד מאגר כפר ברוך | קישון רציף האבן | קישון תחנת המחצבה (ג'למה) | תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון  
סדר העמודות: יחידות | מורד נחל סעדיה | קישון גשר אירי יגור | קישון גשר ההסתדרות | קישון גשר יוליוס

|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------------------|
| 7-9 | 8.46 | 8.48 | 8.52 | 8.59 | 8.48 | 8.42 | 8.23 | ph units  | ערך הגבה             |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | mg/L      | BOD - 10             |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | mg/L      | 415.79               |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | cfu/100ml | 1,000                |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | cfu/100ml | 400                  |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | mg/L      | N-חנקן כללי          |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | mg/L      | P-זרחן זרחה          |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | mg/L      | N-חנקן ניטראט        |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | cfu/100ml | 400                  |
|     |      |      |      |      |      |      |      |           |                      |
|     |      |      |      |      |      |      |      | %         | חמצן מומס אחוז רוויה |
|     |      |      |      |      |      |      |      | C         | 14.16                |
|     |      |      |      |      |      |      |      | ms/cm     | 2.2155               |
|     |      |      |      |      |      |      |      | NTU       | 45.77                |
|     |      |      |      |      |      |      |      | mg/L      | pH (תלוי N-אמוניה)   |