




דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון

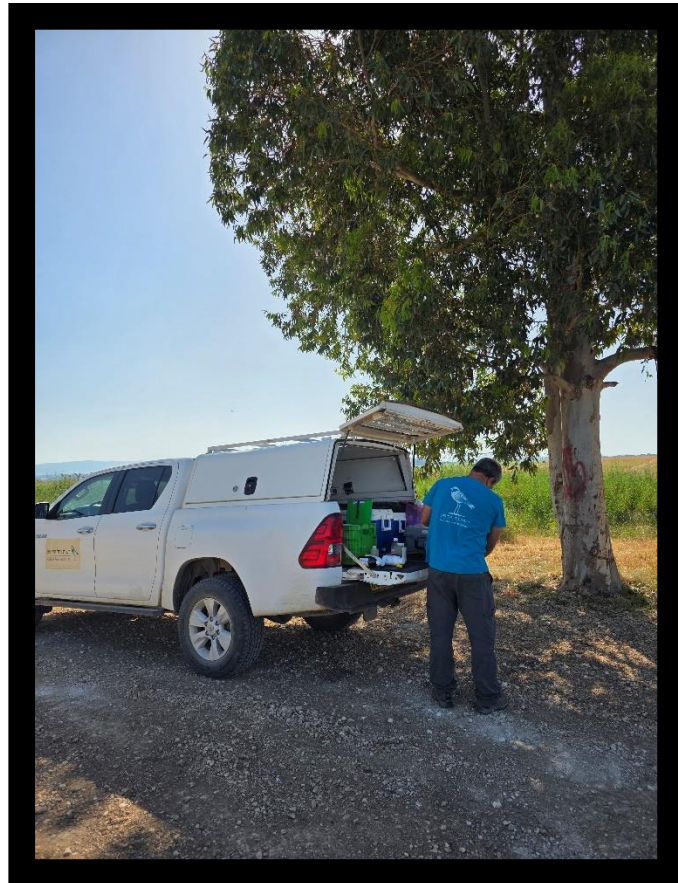


יוני 2026

ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה: דיגום נחל הקישון באזור עמק יזרעאל

תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	קישון רציף האבן	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון הר הגבס	קישון גשר יוליוס סימון	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר אירי יגור	מורד נחל סעדיה	יחידות	
7-9	8.15	8.38	8.05	8.05	8.41	8.35	8.1	7.99	ph units	ערך הגבה (pH)
10	<LOQ [0.5]	1.25	2.42	1.17	1.37	2.03	2.15	0.62	mg/L	BOD צריכת חמצן ביוכימית
	1085.39	16942.83	1572.31	1247.01	8768.26	8824.28	1143.33	588.13	mg/L	כלורידים
1,000	8400	1900	19000	8100	15000	1700	5900	32000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים
400		<10		190	30	10			cfu/100 ml	אנטרוקוקוס/סטרפטוקוקוס צואתיים
400	3200	100	4100	5000	1400	1000	4700	25000	cfu/100 ml	חיידקים קוליפורמים צואתיים
	9.5	0.38	15.5	5.57	1.24	1.15	8.37	4.19	mg/L	חנקן ניטראט כ- N
0.1	0.93	<LOQ [0.1]	0.96	0.9	0.18	0.26	1.07	<LOQ [0.1]	mg/L	זרחן זרח כ- P
10	11.79	3.64	20.11	8.21	4.82	4.27	10.74	6.54	mg/L	חנקן כללי כ- N
קטן מ- 60	70.2	132.6	64.4	30.6	154.1	132.2	54.9	70.8	%	חמצן מומס אחוז רוויה
	24.931	27.304	22.481	24.343	26.909	27.088	23.952	22.025	c	טמפרטורה
	3.515	43.746	4.574	3.631	24.363	21.733	3.496	2.243	ms/cm	מוליכות חשמלית ספציפית
	0.36	0.01	1.49	0.18	0.1	0.12	0.51	0.09	NTU	עכירות
2.5 (תליי PH)	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	<LOQ [0.1]	mg/L	אמוניה כ- N

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

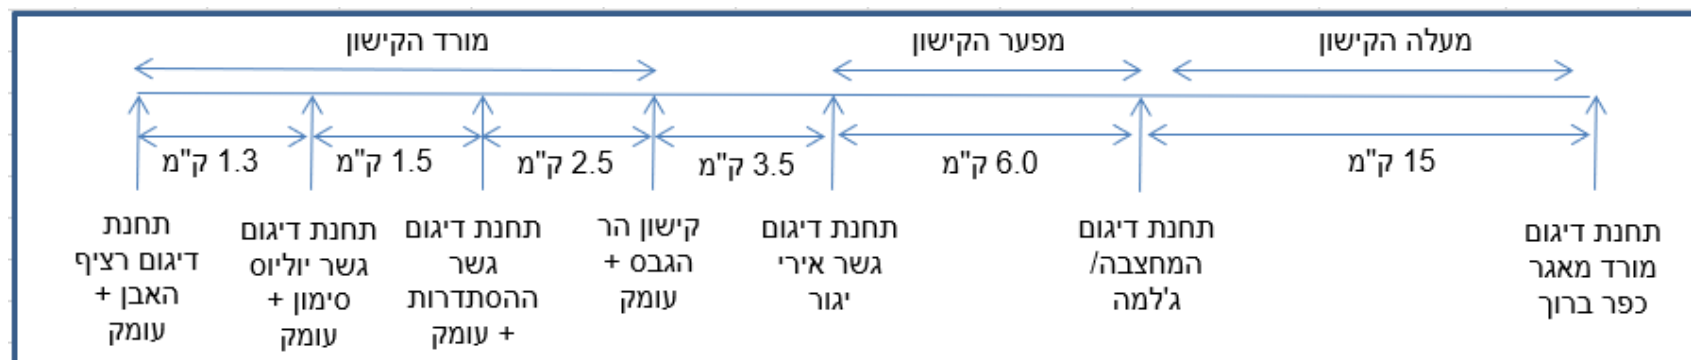

מיקום תחנות דיגום חודשי לאיכות מים

