

דו"ח ניטור חודשי למי נחל קישון



יולי 2026


ריכוז נתונים: נמרוד אבני
עריכה: מעיין ציון
בתמונה: דיגום נחל הקישון באזור עמק יזרעאל

תוצאות ניטור איכות מים – יולי 2026

פרמטר	יחידות	מורד נחל סעדיה	קישון גשר אירי יגור	קישון גשר ההסתדרות	קישון גשר יוליוס סימון	קישון הר הגבס	קישון מורד מאגר כפר ברוך	קישון רציף האבן	קישון תחנת המחצבה (ג'למה)	תקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון
(pH) ערך הגבה	ph units	8.13	8.22	8.07	8.34	7.93	8.17	8.31	8.22	7-9
צריכת חמצן ביוכימית BOD	mg/L	0.50>	1.02	4.37	4.74	0.74	5.26	5.53	2.43	10
כלורידים	mg/L	572.34	982.88	7298.7	115.05	2097.16	715.32	13017.17	937.11	
חיידקים קוליפורמים	cfu/100 ml	19000	9100	2100	1300	1900	7200	3700	15000	1,000
אנטרוקוק/סטרפטוקוק צואתיים	cfu/100 ml			60	80	310		70		400
חיידקים קוליפורמים צואתיים	cfu/100 ml	15000	1600	120	100	750	4800	410	7700	400
נחנקן ניטראט כ-	mg/L	4.02	4.68	0.83	0.28	2.69	10.73	0.22	6.16	
פזרחן זרחה כ-	mg/L	0.11	1.12	0.34	0.18	0.48	2.11	0.1	1.07	0.1
נחנקן כללי כ-	mg/L	6.61	6.81	4.75	5.07	5.65	16.82	3.36	8.24	10
חמצן מומס אחוז רוויה	%	76.5	57.7	26.9	123	22.3	75.3	132.8	77.9	קטן מ- 60
טמפרטורה	c	24.218	27.194	31.539	30.892	28.551	26.998	30.999	28.122	
מוליכות חשמלית ספציפית	ms/cm	2.313	3.747	44.126	36.128	11.699	2.885	45.215	3.509	
עכירות	NTU	0.07	0.33	0.04	0.05	0.07	1.07	0	0.26	
נאמוניה כ-	mg/L	LOQ [0.1]>	LOQ [0.1]>	0.21	LOQ [0.1]>	0.21	3.16	LOQ [0.1]>	0.21	PH2.5) (תלוי

*חריגה מתקן סביבתי לאיכות מי נחל קישון

תרשים תחנות הדיגום לאורך נחל הקישון

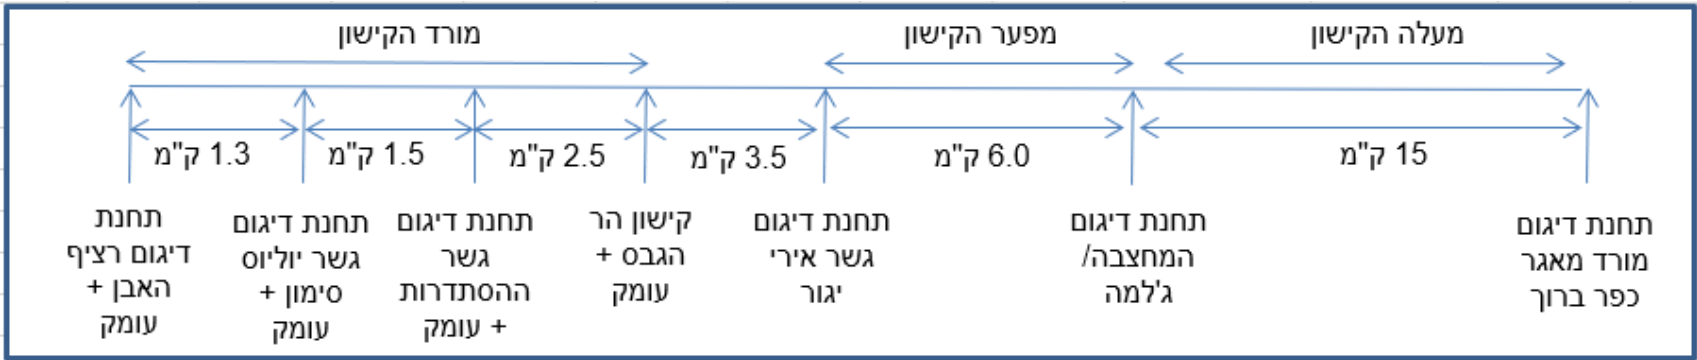

מפת מיקום תחנות דיגום החודשי

